


PCR परिक्षणको लागि Throat Swab नमुना संकलन तथा Anntigen परिक्षण सम्बन्धी विवरण: २०७८ जेष्ठ ०३ गते सम्प

क्र.सं.	सम्पर्क परिक्षण (Contact Tracing) तथा Anntigen परिक्षण	सम्पर्क परिक्षण (Contact Tracing)	Anntigen परिक्षण	जम्मा संख्या	नतिजा		
					पोजेटिभ	नेगेटिभ	प्राप्त हुन बाँकी
१	वडा नं. १	१५	४	१९	५	१०	४
२	वडा नं. २	६	१	७	३	२	२
३	वडा नं. ३	५	१	६	२	३	१
४	वडा नं. ४	२	०	२	०	०	२
५	वडा नं. ५	१	०	१	०	१	०
६	वडा नं. ६	६	१	७	२	२	३
७	वडा नं. ७	४९	९	५०	१९	१६	१५
८	वडा नं. ८	२१	८	२९	१४	६	९
९	वडा नं. ९	१८	५	२३	६	१२	५
१०	वडा नं. १०	२	१	३	२	०	१
११	वडा नं. ११	४	०	४	२	०	२
कूल जम्मा		१२१	३०	१५१	५५	५२	४४

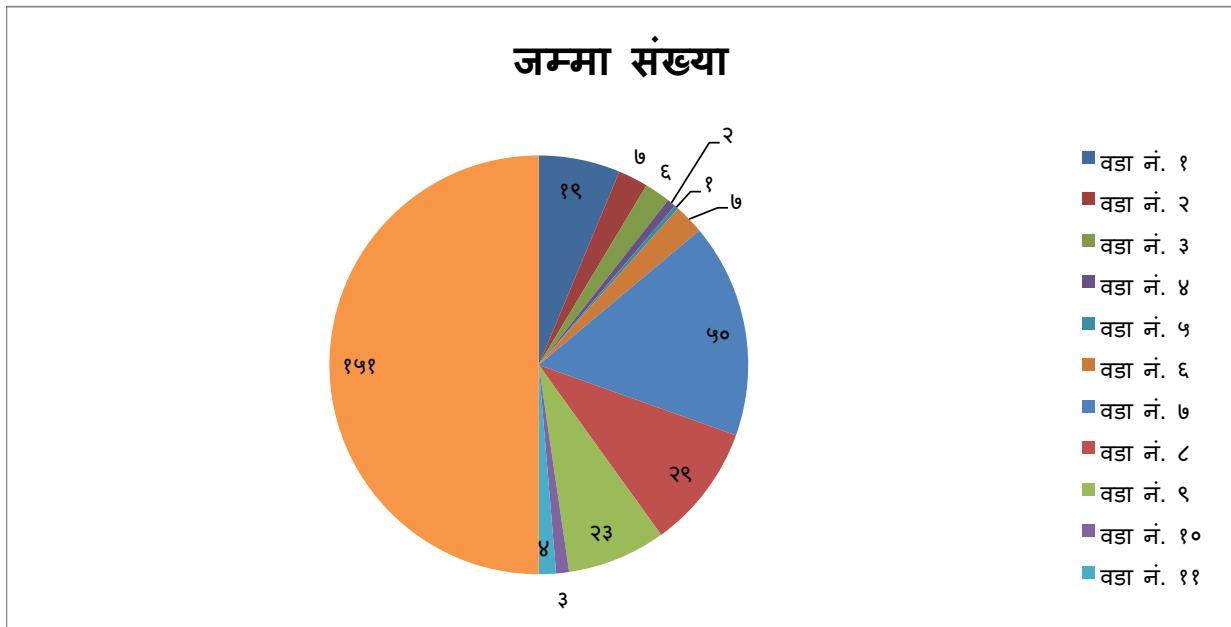

बेसिशहर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

बेसिशहर, लमजुङ

क्र.सं.	विवरण	हिजो सम्म	आज थप /घट	जम्मा
१	अधिल्लो दिन सम्मको संक्रमित संख्या:	५३	२	५५
१	मृत्यु भएका संक्रमित संख्या:	०	१	१
१	निको भएका संक्रमित संख्या:	१८	१२	३०
१	कूल सकृद संक्रमित संख्या:	२४	०	२४
१	RTPCR परिक्षण संख्या:	१२०	०	१२०
१	RTPCR परिक्षण बाट पहिचान भएको संक्रमित संख्या:	३५	१	३६
१	Antigen परिक्षणबाट पहिचान भएको संक्रमित संख्या:	१८	१	१९
१	होम आइसोलेशनमा रहेका संक्रमित संख्या:	२७	१२	३५
१	स्वास्थ्य संस्थामा सामान्य उपचाररत संक्रमित संख्या:	९	०	९
१	ICU मा उपचाररत संख्या:	०	०	०
११	भेन्टिलेटरमा उपचाररत संख्या:	०	०	०
१२	पहिलो मात्रा खोप लगाएकाको संख्या:	०	०	०
१३	दोश्रो मात्रा खोप लगाएको संख्या:	०	०	०
१४	वेसीशहर नगरपालिकामा उपलब्ध अस्पताल संख्या:	१	०	१
१५	वेसीशहर नगरपालिकामा उपलब्ध वेड संख्या:	६०	०	६०
१६	वेसीशहर नगरपालिकामा उपलब्ध ICU संख्या:	५	०	५
१७	वेसीशहर नगरपालिकामा उपलब्ध भेन्टिलेटर संख्या:	२	०	२
१८	वेसीशहर नगरपालिकामा उपलब्ध एम्बुलेन्स संख्या:	१	०	१